


ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Α.Τ. 16 - ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΕΣ U_w

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

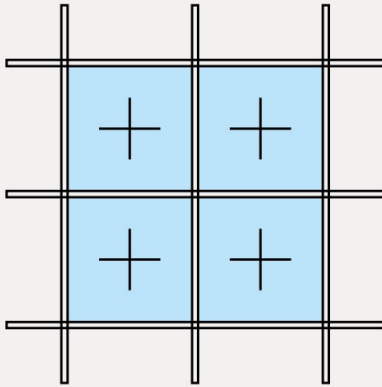

Στοιχεία συστήματος

Κατηγορία κουφώματος = **ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ**
Πλάτος κουφώματος = **9 (m)**
Ύψος κουφώματος = **6 (m)**
Τραβέρσες **2 (m)**
Κολώνες = **8 (m)**
Είδος υαλοπίνακα = **Διπλός υαλοπίνακας [1.13 W/m²K]**
Συντελεστής Ψg = **[0.11 W/(m²K)]**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συντελεστής Θερμοπερατότητας U_w = **[1.41 W/m²K]** **< ή ίσο του 1,7 Wm/²**
Συνολική επιφάνεια κουφώματος A_w = **[54 m²]** **ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ± 10%**
Ποσοστό πλαισίου = **[9.58%]** **ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ± 10%**

Ενεργειακή Κατάταξη

Γεωγραφική περιοχή **Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού) [ΖΩΝΗ Β]**

	Νέο κτίριο		Ριζικά ανακαινισμένο κτίριο	
Κούφωμα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα	Όριο 2.60	PASS	Όριο 3.00	PASS
Κούφωμα χωρίς επαφή με τον εξωτερικό αέρα	Όριο 4.60	PASS	Όριο 5.20	PASS

* Για πιστοποιημένους υπολογισμούς του Συντελεστή Θερμοπερατότητας, συνιστούμε τη χρήση λογισμικού εγκεκριμένου από φορείς πιστοποίησης.



GEORGIOS MOUTOUSIS
26.01.2026 11:47

IOANNIS KOUTSOUKIS
27.01.2026 16:12