


ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Α.Τ. 17 ΔΕΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΕΣ Uw



ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΘΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

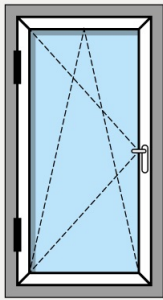

Στοιχεία συστήματος

Κατηγορία κουφώματος = **ΑΝΟΙΓΘΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ** Πλάτος
κουφώματος = **0,9 (m)**
Ύψος κουφώματος = **0,9 (m)**
Είδος υαλοπίνακα = **Διπλός υαλοπίνακας [1 W/m²K]**
Συντελεστής Ψg = **[0.1 W/(m²K)]**

Κωδικοί προφίλ συστήματος

ΚΑΣΑ
ΦΥΛΛΟ

Αποτελέσματα

Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uw = **[2.21 W/m²K]** < ή ίσο το 2,4 Wm/²
Συνολική επιφάνεια κουφώματος Aw = **[0.81 m²]** ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ + 10%
Ποσοστό πλαισίου = **[53.15%]** ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ + 10%

Ενεργειακή Κατάταξη

Γεωγραφική περιοχή **Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού) [ΖΩΝΗ Β]**

	Νέο κτίριο		Ριζικά ανακαινισμένο κτίριο	
Κούφωμα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα	Όριο 2.60	PASS	Όριο 3.00	PASS
Κούφωμα χωρίς επαφή με τον εξωτερικό αέρα	Όριο 4.60	PASS	Όριο 5.20	PASS

* Για πιστοποιημένους υπολογισμούς του Συντελεστή Θερμοπερατότητας, συνιστούμε τη χρήση λογισμικού εγκεκριμένου από φορείς πιστοποίησης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΑΡ. ΤΕΕ 76672, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΥΕΠΕΝ 2180
ΜΗΤΡΩΟΛΟΓΟΣ 43, 151 24 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΛ: 2106147707 FAX: 2106147708
ΑΦΜ: 043014320 - ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

GEORGIOS MOUTOUSIS
26.01.2026 11:58

IOANNIS KOUTSOUKIS
27.01.2026 16:14