


ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  
Α.Τ. 19 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΕΣ  $U_w$



ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

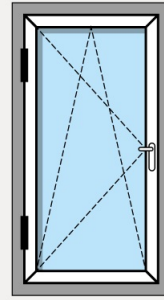

Στοιχεία συστήματος

Κατηγορία κουφώματος = **ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ**

Πλάτος κουφώματος = **0,9 (m)**

Ύψος κουφώματος = **0,7 (m)**

Είδος υαλοπίνακα = **Διπλός υαλοπίνακας [ 1 W/m<sup>2</sup>K ]**

Συντελεστής  $\Psi_g$  = **[ 0.1 W/(m<sup>2</sup>K) ]**

Κωδικοί προφίλ συστήματος

ΚΑΣΑ

ΦΥΛΛΟ

Αποτελέσματα

Συντελεστής Θερμοπερατότητας  $U_w$  = **[ 2.34 W/m<sup>2</sup>K ]**

**< ή ίσο το 2,4 Wm<sup>2</sup>**

Συνολική επιφάνεια κουφώματος  $A_w$  = **[ 0.63 m<sup>2</sup> ]**

**ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ + 10%**

Ποσοστό πλαισίου = **[ 59.32% ]**

**ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ + 10%**

Ενεργειακή Κατάταξη

Γεωγραφική περιοχή **Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού) [ΖΩΝΗ Β ]**

|                                           | Νέο κτίριο          |             | Ριζικά ανακαινισμένο κτίριο |             |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Κούφωμα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα    | Όριο<br><b>2.60</b> | <b>PASS</b> | Όριο<br><b>3.00</b>         | <b>PASS</b> |
| Κούφωμα χωρίς επαφή με τον εξωτερικό αέρα | Όριο<br><b>4.60</b> | <b>PASS</b> | Όριο<br><b>5.20</b>         | <b>PASS</b> |

\* Για πιστοποιημένους υπολογισμούς του Συντελεστή Θερμοπερατότητας, συνιστούμε τη χρήση λογισμικού εγκεκριμένου από φορείς πιστοποίησης.



ΙΟΑΝΝΙΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΙΣ  
27.01.2026 16:18

GEORGIOS MOUTOUSIS  
26.01.2026 12:06